

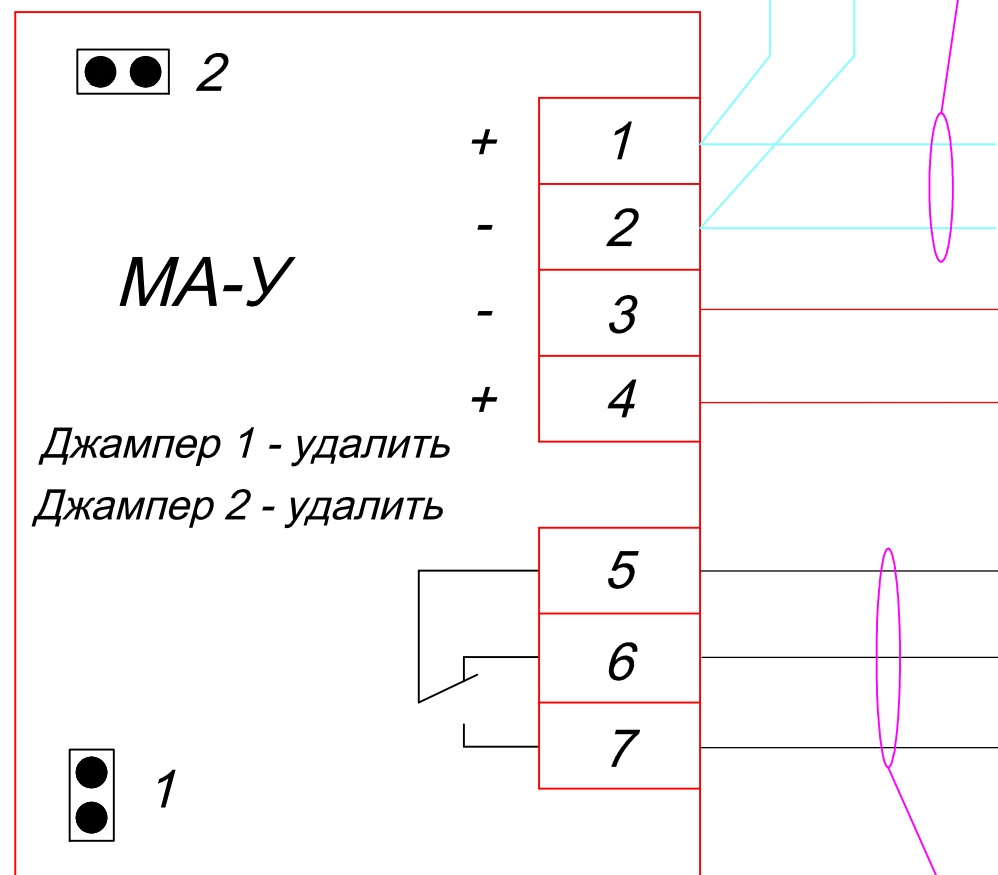


Схема подключения модуля адресации управляющего МА-У к приводу MB BLE 230В NANOTEK

UT105нг(A) FRLS FE180 1x2x0,5mm
Информационная линия к ППКОПУ "Юнитроник 496"

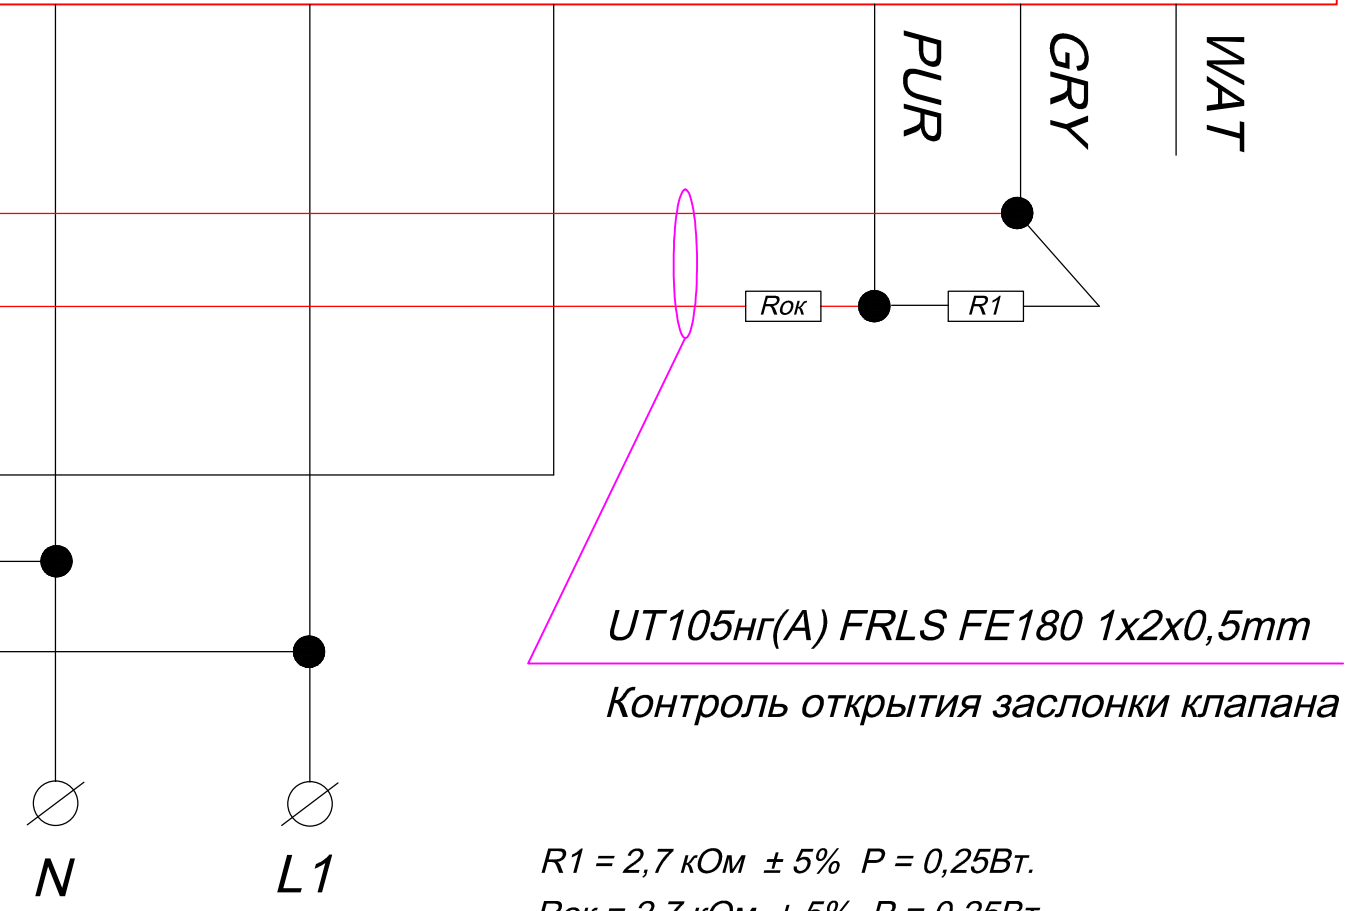

UTS201нг(A) FRLS FE180 3x1,5 мм2
Линия управления ~220В

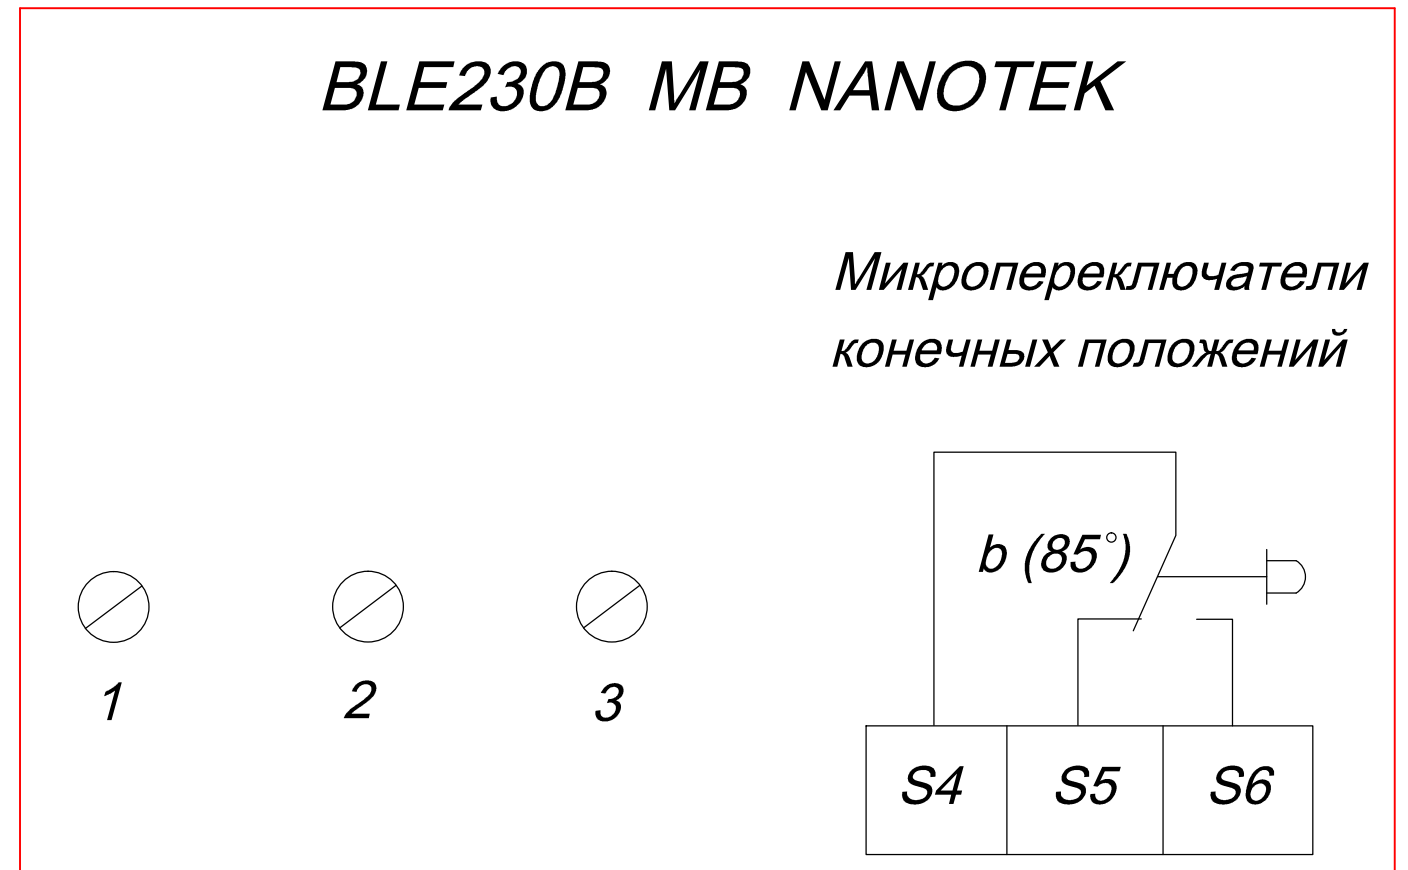

UT105нг(A) FRLS FE180 1x2x0,5mm
Контроль открытия заслонки клапана

$R1 = 2,7 \text{ кОм} \pm 5\% P = 0,25\text{Вт.}$
 $Rок = 2,7 \text{ кОм} \pm 5\% P = 0,25\text{Вт.}$