

### Схема соединения А16-ТК и извещателя пожарного ручного ИПР-3СУМ.




$R1 = 5,6 \text{ кОм } \pm 5\% \text{ P} = 0,25 \text{ Вт}$   
 $R_{ок} = 560 \text{ Ом } \pm 5\% \text{ P} = 0,25 \text{ Вт}$

Примечание.

При нажатии кнопки ИПР тревожная сигнализация (красный светодиод) не включается

### Схема соединения А16-ТК и извещателей пожарных ручных ИПР-3СУМ.

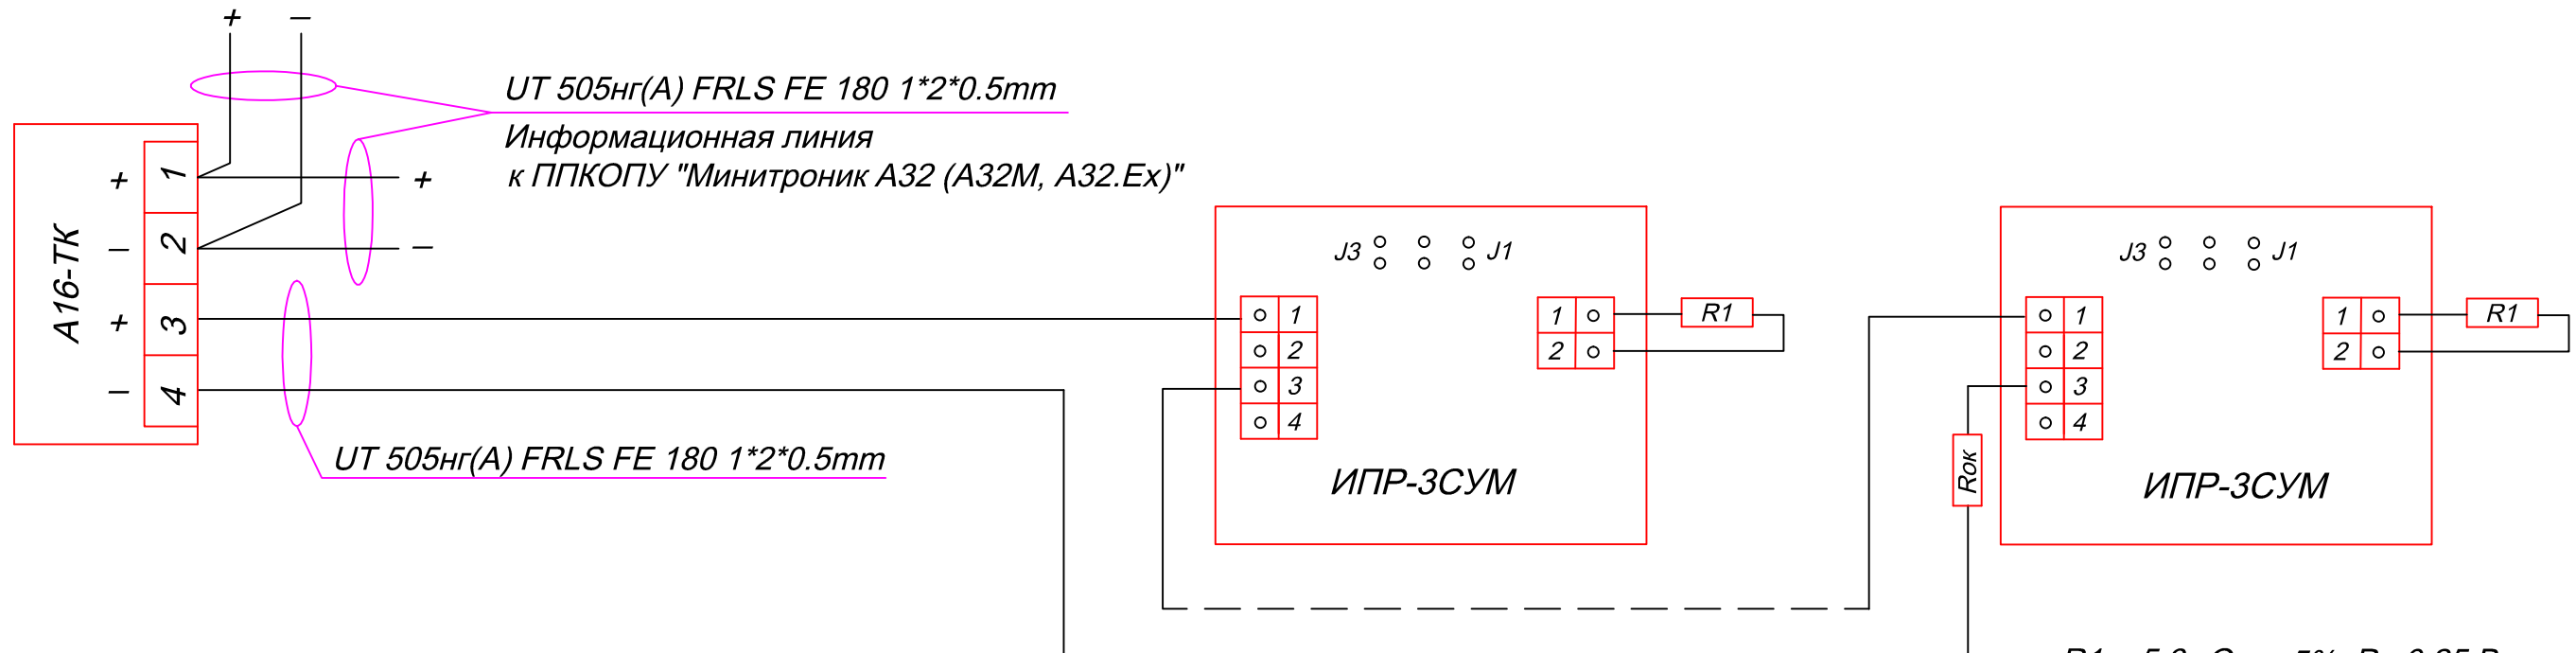

$R1 = 5,6 \text{ кОм } \pm 5\% \text{ P} = 0,25 \text{ Вт}$   
 $R_{ок} = 560 \text{ Ом } \pm 5\% \text{ P} = 0,25 \text{ Вт}$

Примечание.

При нажатии кнопки ИПР тревожная сигнализация (красный светодиод) не включается